


LEGENDA STATO MODIFICATO:

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ① Caldaia 400.000 Kcal | ⑩ Serbatoio inerziale | ⑫ UTA spogliatoio donne | ⑮ Pompe circolazione vasca piccola |
| ② Caldaia 250.000 Kcal | ⑪ Serbatoio acqua calda 2.000 l | ⑬ Collettore distribuzione | ⑯ Scambiatore di calore vasca piccola |
| ③ Collettore di distribuzione | ⑫ Serbatoio acqua calda 2.000 l | ⑭ Quadro elettrico | ⑰ Filtri a sabbia vasca piccola |
| ④ Stazione dosaggio reagenti | ⑬ Trattamento acqua dal pozzo | ⑮ Attrezzature in appalto | ⑱ Scambiatore di calore vasca grande |
| ⑤ Stoccaggio acido cloridrico | ⑭ UTA spogliatoio donne | ⑯ Attrezzature oggetto di miglioria | ⑳ Filtri a sabbia vasca grande |
| ⑥ Stoccaggio ipoclorito di sodio | ⑮ Collettore distribuzione | | ㉑ Quadro elettrico |
| ⑦ Serbatoio acqua calda 2.000 l | ⑯ UTA spogliatoio donne | | ㉒ UTA piscine |
| ⑧ Serbatoio acqua calda 2.000 l | ⑰ Collettore distribuzione | | ㉓ Pompe circolazione vasca grande |
| ⑨ Trattamento acqua dal pozzo | ⑱ UTA spogliatoio donne | | ㉔ Vasca di compenso vasca grande |
| ⑩ Serbatoio inerziale | ㉑ Collettore distribuzione | | ㉕ Vasca di compenso vasca piccola |
| ⑪ Serbatoio acqua calda 2.000 l | ㉒ UTA spogliatoio donne | | ㉖ Centralina dosaggio reagenti |
| ⑫ UTA spogliatoio donne | ㉓ Collettore distribuzione | | ㉗ Preparazione reagenti |
| ⑬ Collettore distribuzione | ㉔ UTA spogliatoio donne | | ㉘ Addolcimento |
| ⑭ Quadro elettrico | ㉕ Collettore distribuzione | | |
| ⑮ Pompe circolazione vasca piccola | ㉖ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㉗ Collettore distribuzione | | |
| | ㉘ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㉙ Collettore distribuzione | | |
| | ㉚ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㉛ Collettore distribuzione | | |
| | ㉜ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㉝ Collettore distribuzione | | |
| | ㉞ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㉟ Collettore distribuzione | | |
| | ㊱ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㊲ Collettore distribuzione | | |
| | ㊳ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㊴ Collettore distribuzione | | |
| | ㊵ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㊶ Collettore distribuzione | | |
| | ㊷ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㊸ Collettore distribuzione | | |
| | ㊹ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㊺ Collettore distribuzione | | |
| | ㊻ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㊼ Collettore distribuzione | | |
| | ㊽ UTA spogliatoio donne | | |
| | ㊾ Collettore distribuzione | | |
| | ㊿ UTA spogliatoio donne | | |



REGIONE UMBRIA

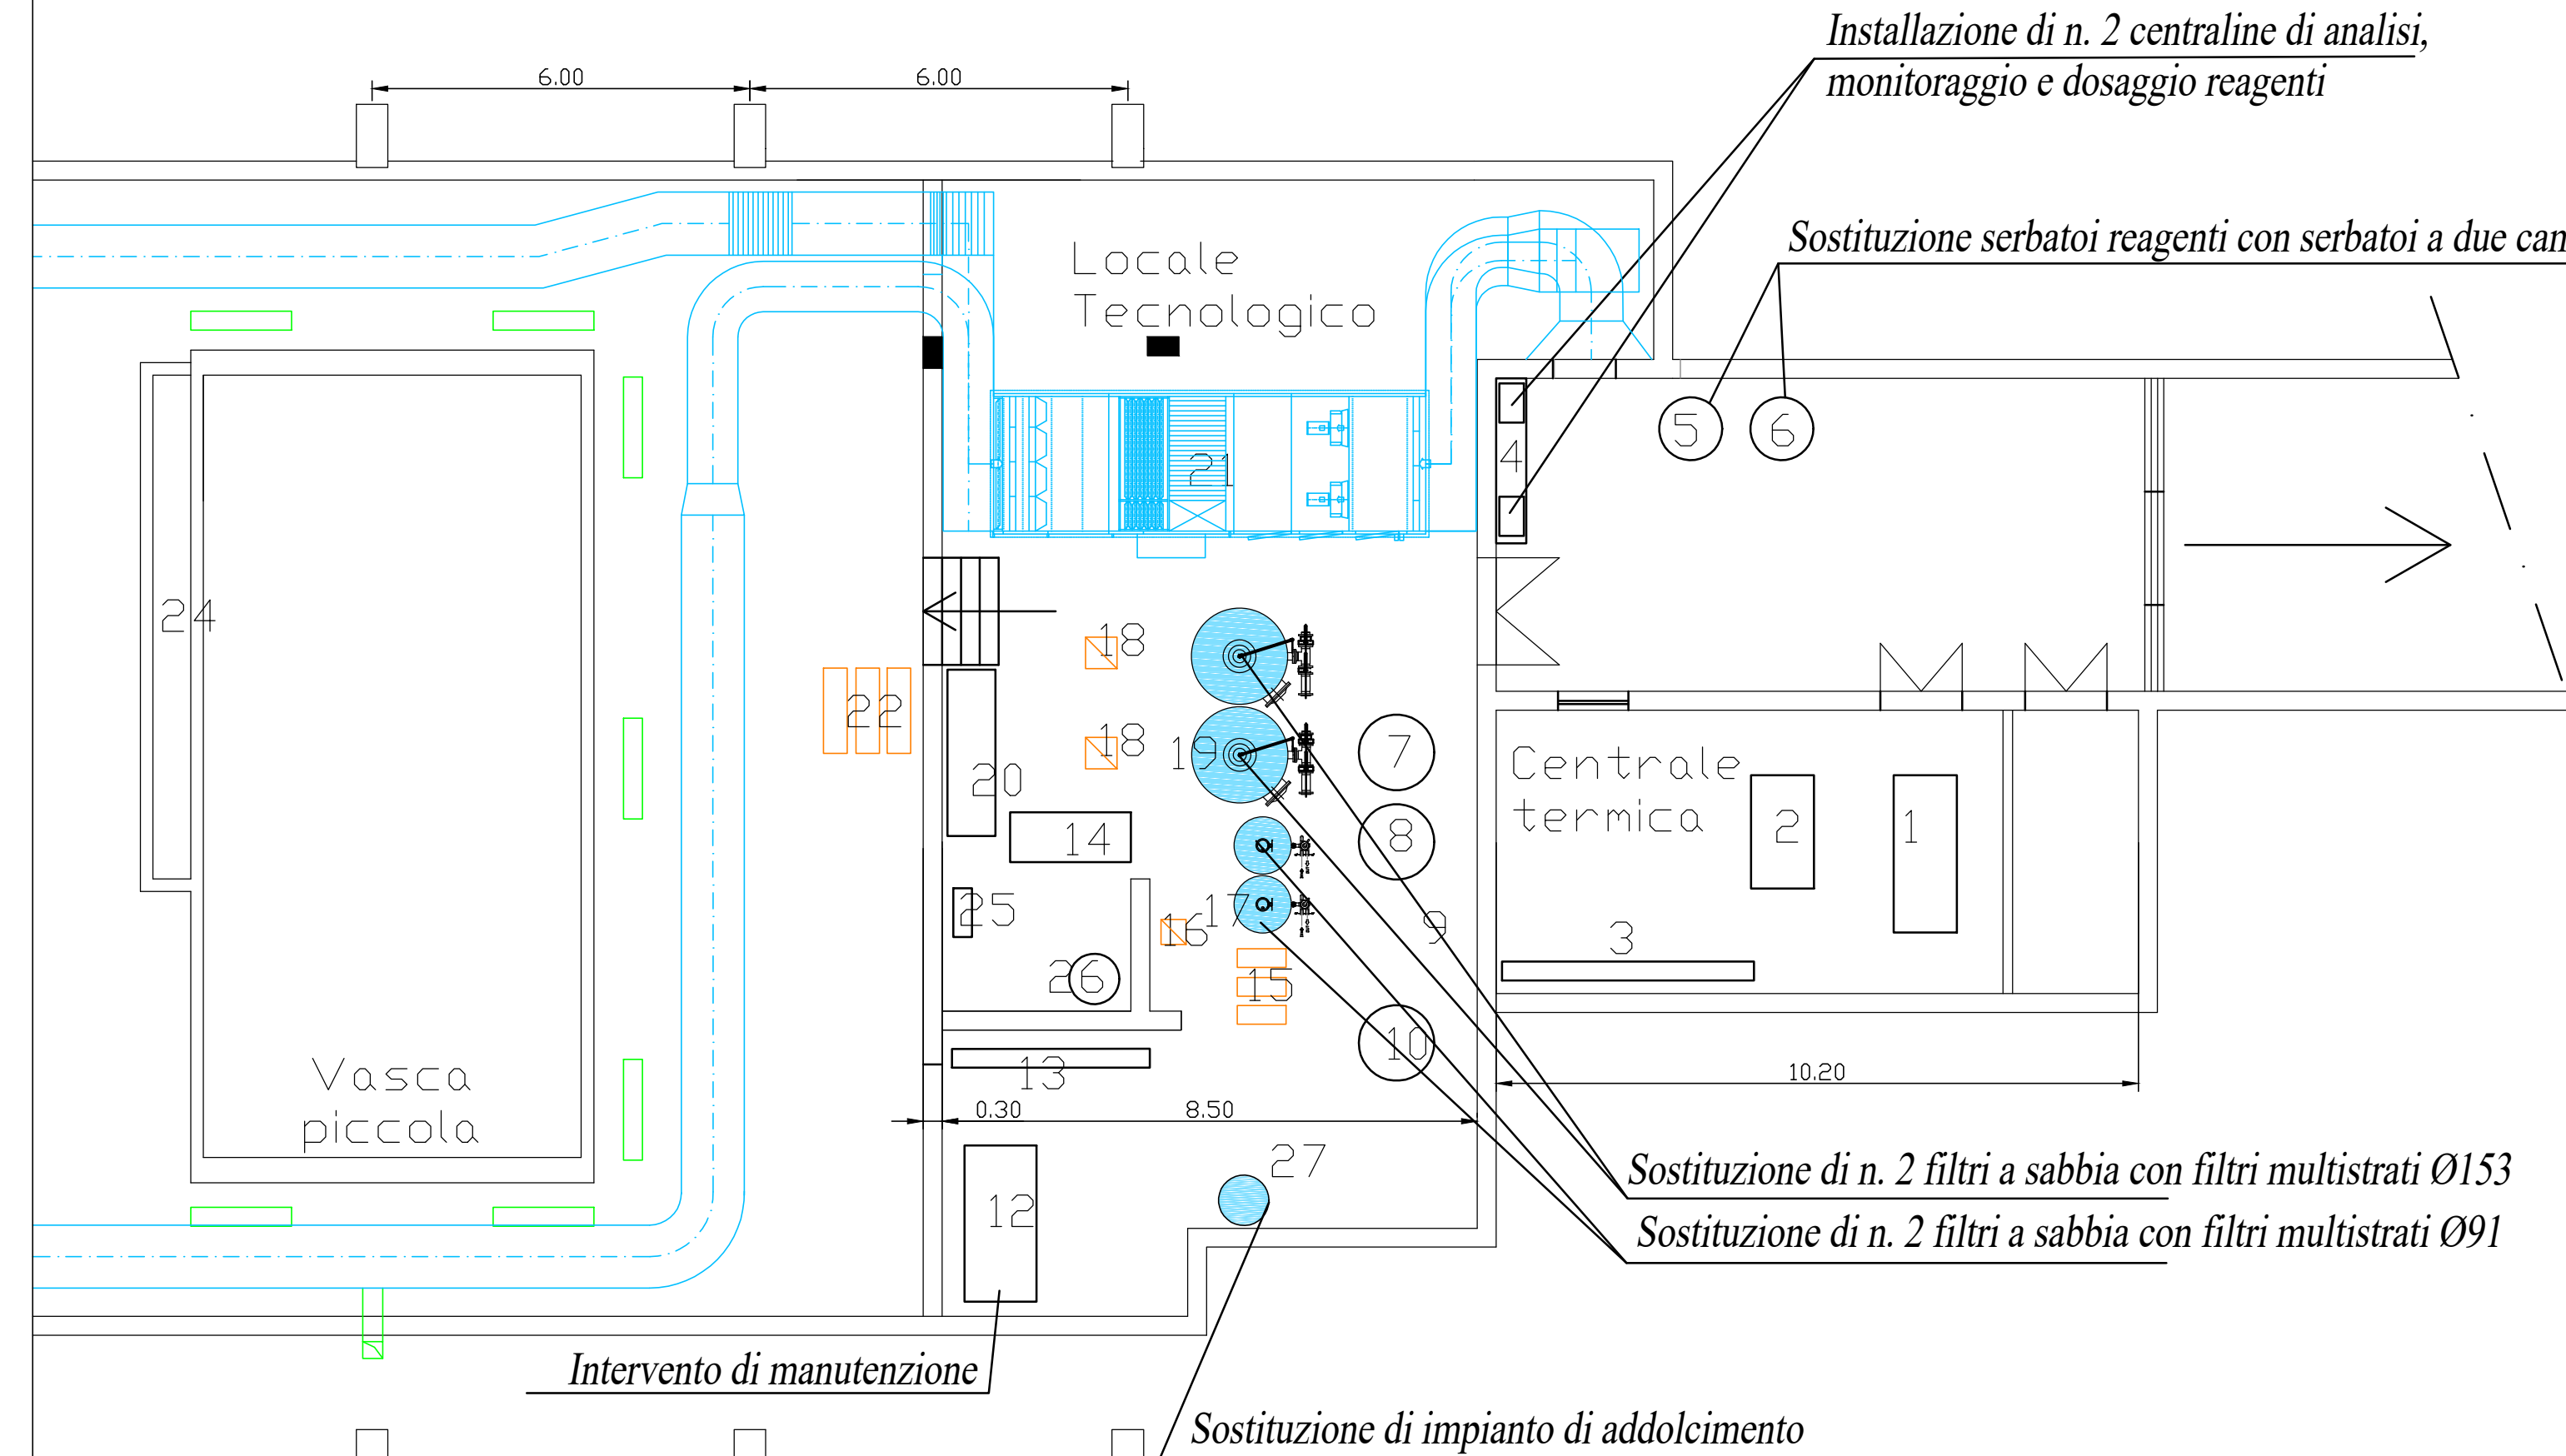

COMUNE DI
CASTIGLIONE DEL LAGO

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PISCINA COMUNALE NINFEA DI
CASTIGLIONE DEL LAGO**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GRAFICI:	ALLEGATO:	TAVOLA:
PLANIMETRIA STATO MODIFICATO IMPIANTI TECNOLOGICI PIANO SEMINTERRATO	2	5
	SCALA: 1:100	
NOME FILE	CODICE COMMESSA	DATA PROGETTO:
A02T05SEMMOR00-CSL_PISCI_PE	CSL_PISCI_PE	MARZO 2017

<p>STUDIO ASSOCIATO LOMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO INGEGNERIA AMBIENTALE DAL 1970</p> <p>AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008</p> <p>Via Copernico n° 99 - 47122 Forlì Tel. 0543/795.295 Fax. 0543/798.310 - Email: info@ispstudio.it - www.ispstudio.it</p>	IL PROGETTISTA:
	DOTT. ING. ENNIO SPAZZOLI
	COLLABORAZIONE:
	DOTT. ING. DAVID NEGRINI

PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO					
REV.	DESCRIZIONE	REDAZIONE:	VERIFICA:	VALIDAZIONE:	DATA:
00	EMISSIONE	SD	RL	ES	MARZO 2017