


- LEGENDA:**
- F Filtro a cartuccia
 - UV Lampade UV
 - C Centralina dosaggio reagenti
 - Pf Prefiltrazione
 - F1,2 Filtri a sabbia monostrato
 - FMI,2,3,4 Filtri a masse eterogenei multistrato
 - Scambiatori di calore



- LEGENDA:**
- | Nr. | DESCRIZIONE |
|-----|---|
| C | CENTRALINA DOSAGGIO REAGENTI |
| SC | SCAMBIATORI DI CALORE |
| 10 | MANOMETRO |
| 9 | TROPPO PIENO |
| 8 | FLUBINETTO DI PRELIEVO |
| 7 | FILTRO CULLIGAN HMS EVO M 32 |
| 6 | ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE 5.5 kW e 0.55 kW |
| 5 | PREFILTRO |
| 4 | ATTACCO PULSIFONDO |
| 3 | PRESA DI FONDO |
| 2 | BOCCHETTA DI IMMISSIONE DAL FONDO |
| 1 | CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE DI SFIORO |

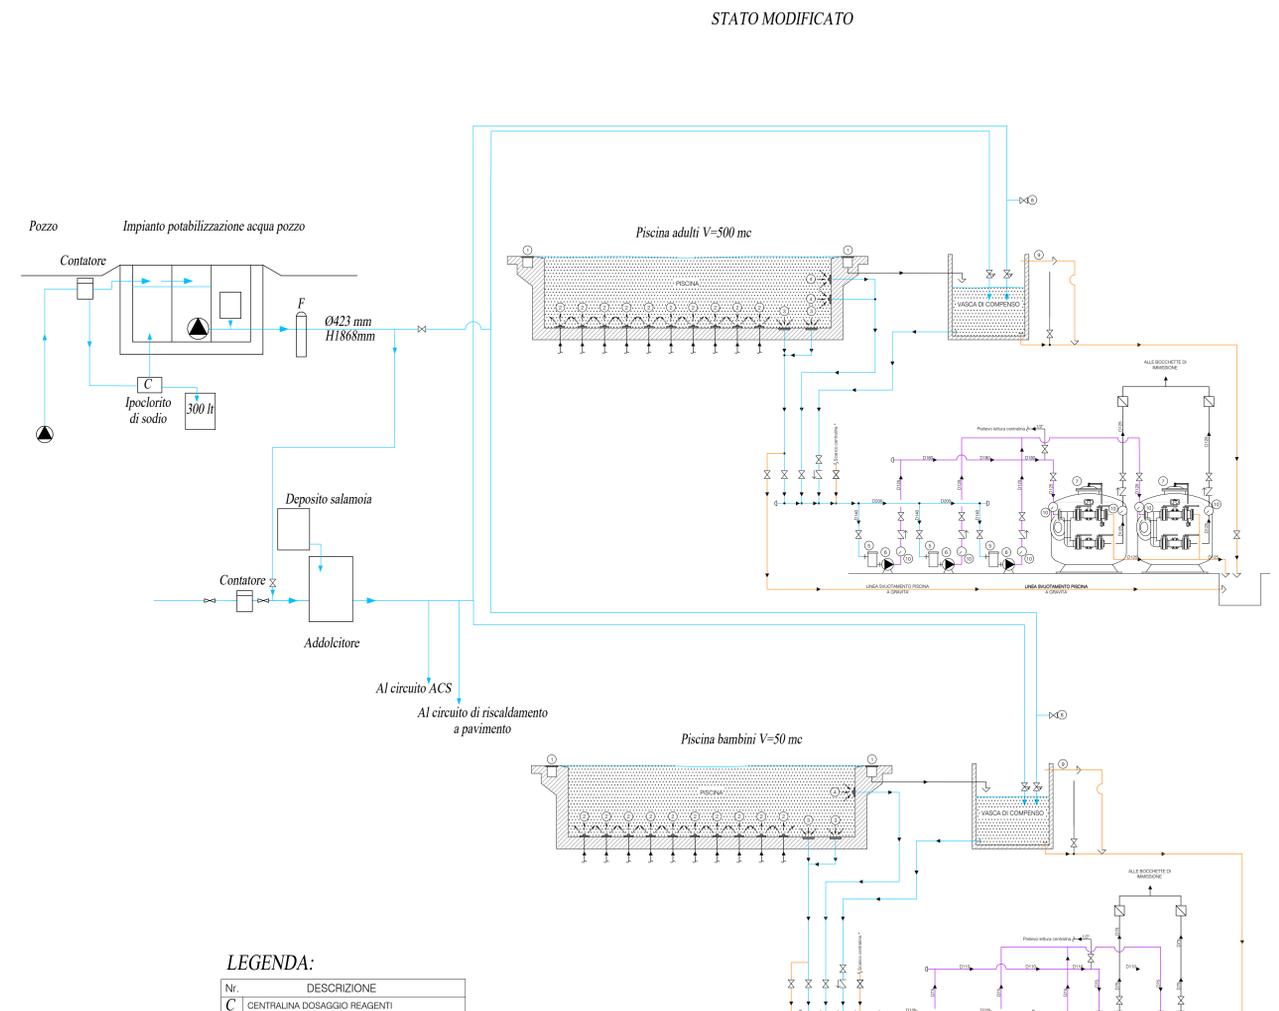

REGIONE UMBRIA

COMUNE DI
CASTIGLIONE DEL LAGO

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PISCINA COMUNALE NINFEA DI
CASTIGLIONE DEL LAGO**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI GRAFICI:		ALLEGATO:	TAVOLA:
SCHEMA FUNZIONALE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE STATO ATTUALE - STATO DI PROGETTO		2	6
NOME FILE:		CODICE OPERA:	DATA PROGETTO:
A02T06ACQUER00-CSL_PISCI_PE		CSL_PISCI_PE	MARZO 2017
STUDIO ASSOCIATO COMBARDI - SPAZZOLI - PAGLIONICO <small>INGEGNERIA AMBIENTALE DAL 1970</small>		IL PROGETTISTA: DOTT. ING. ENNIO SPAZZOLI COLLABORAZIONE: DOTT. ING. DAVID NEGRINI	
<small>AGENZIA CERTIFICATA ISO 9001:2008</small> <small>Via Compostella n° 99 - 47122 Fiumi</small> <small>TEL. 0547/50101 FAX 0547/501011 E-MAIL: info@sp-italia.it WWW.SP-ITALIA.IT</small>			

PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO					
REV.	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE	DATA
00	EMISSIONE	SD	RL	ES	MARZO 2017